


**Knoten für den Edgar-Ruprecht-Pokal
der Feuerwehr-Jugendgruppen in Schwaben**

Zimmermannschlag

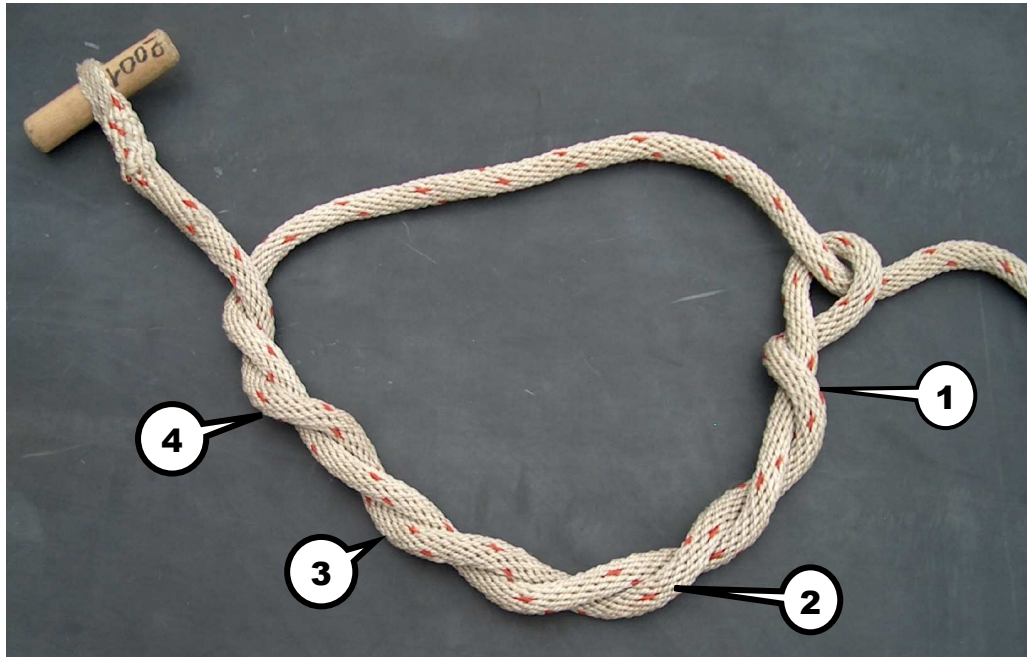

Beim Zimmermannschlag ist die Leine nach dem Herstellen der Öse (1)
noch 3x durchzuschlingen. (2-4)

Mastwurf gestochen mit Spierenstich



Mastwurf zum Aufziehen eines Strahlrohres (nach FwDV3)



Eine Schlaufe muss unmittelbar unterhalb der Kupplung sein, die andere Schlaufe muss unmittelbar oberhalb der Kupplung sein.
Unterhalb des Mundstückes ist ein Halbschlag anzulegen.